


PREVENCIÓ VENTILACIÓ COVID-19

Gener 2021

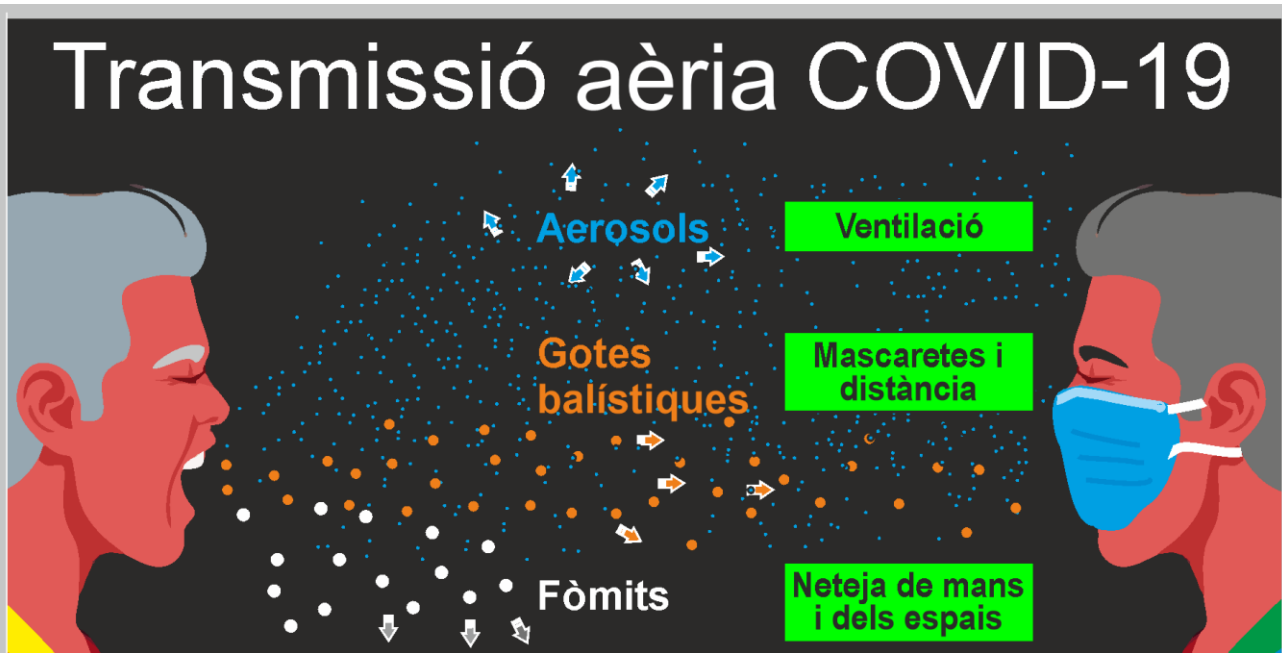

El reconeixement de l'OMS del paper dels **aerosols** com factor de transmissió afegeix una cura especial sobre la prevenció a través de les mesures que afecten la **ventilació** dels espais de treball.

RECOMANACIONS SOBRE LA VENTILACIÓ

- Habilitar ventilació natural de forma continua
- Ventilació forçada que asseguri fins a 6 renovacions/hora
- Revisió dels sistemes filtratge a F7 o superior
- Instal·lació addicional de purificadors d'aire
- Disminució del temps de permanència en recinte tancat
- Manteniment de l'ús de la mascareta al lloc de treball
- Limitar accions que incrementen els aerosols: parlar, cridar, cantar

MESURAR LA CONCENTRACIÓ DE CO₂

Mesurar la concentració de CO₂ d'un recinte tancat permet valorar el nivell de ventilació d'un lloc de treball.



La secció sindical de **CCOO** disposem d'un detector de CO₂ per comprovar la ventilació dels llocs de treball. Contacteu amb nosaltres si teniu dubtes

